



510.164.05

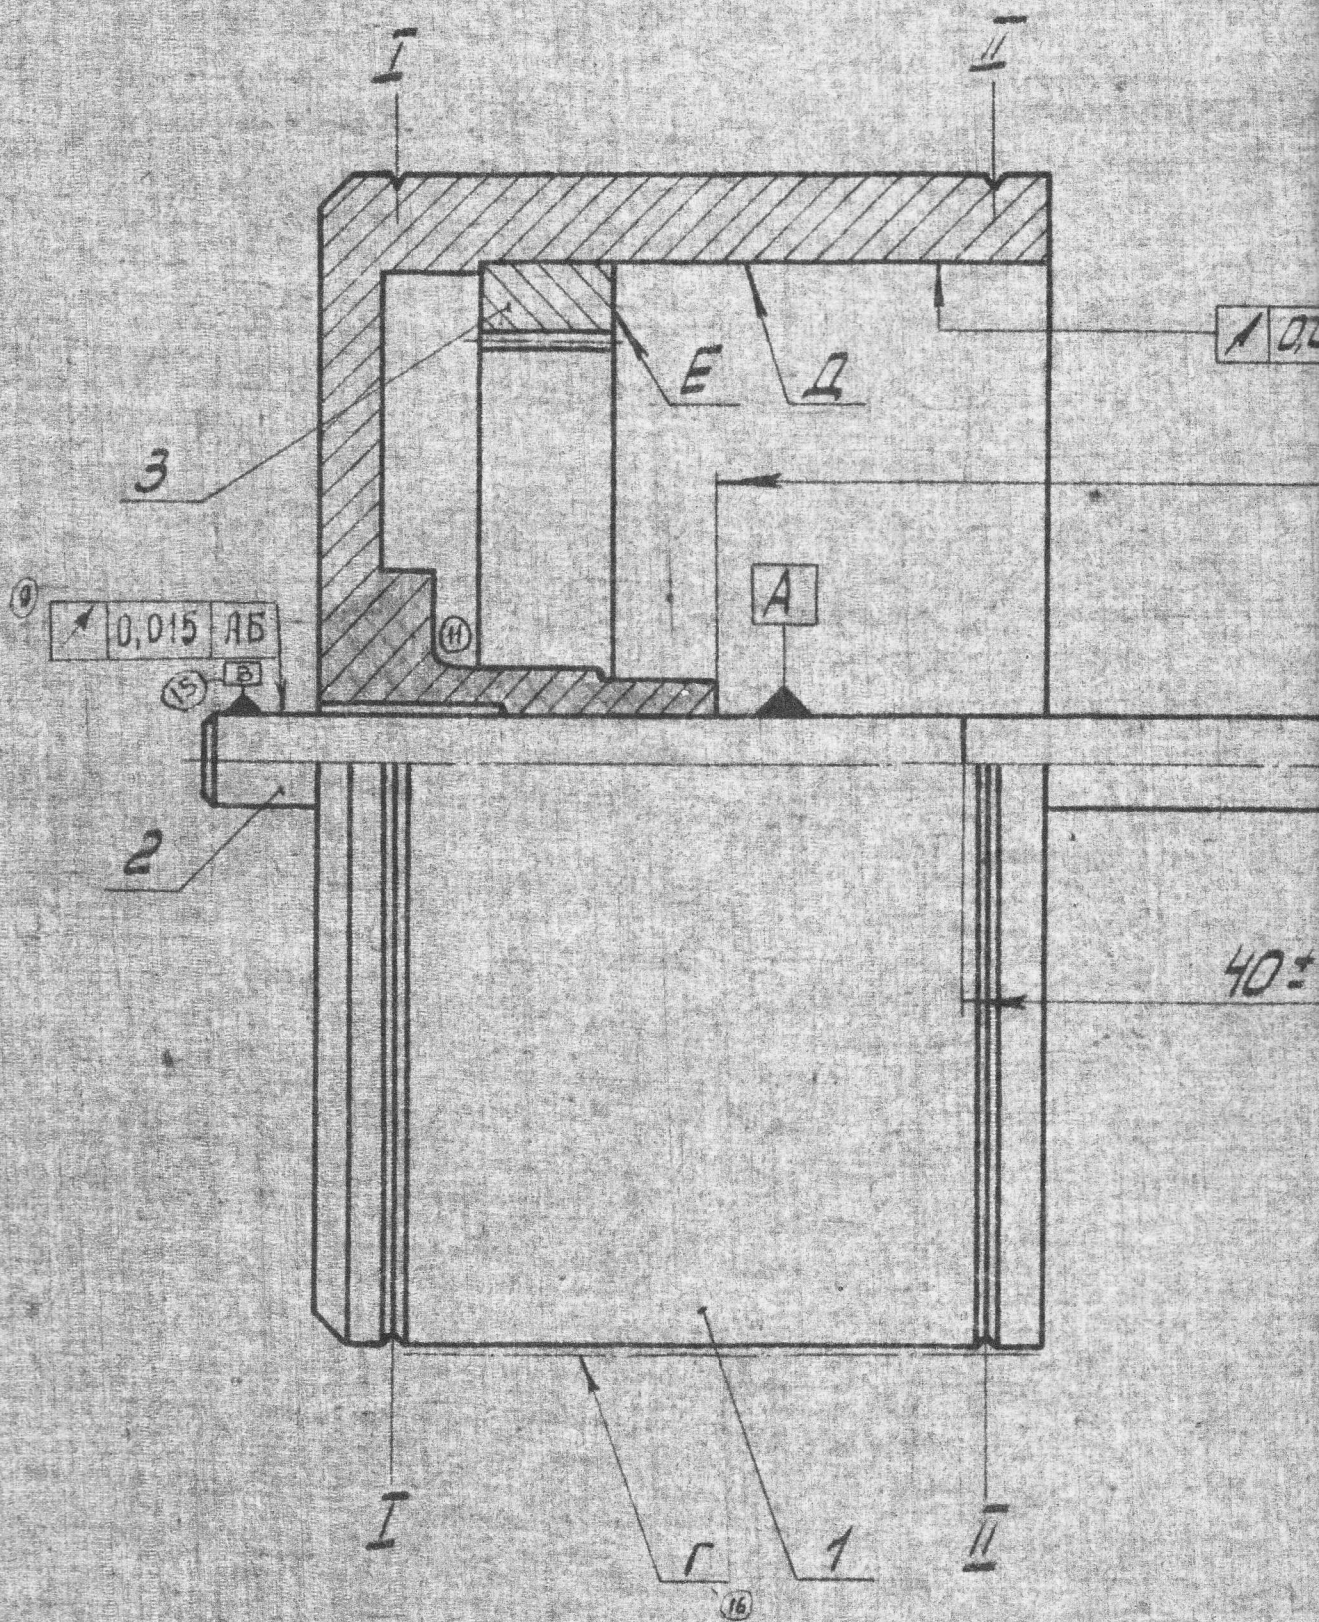

ШВ. 1000.1	Подп. 4.0.0.0.0	ВЗМ. 1000.1	ШВ. 1000.1	Подп. 4.0.0.0.0
71965	ШВ. 3.04.79	70809		

3 AB

91A₄(+0.23)

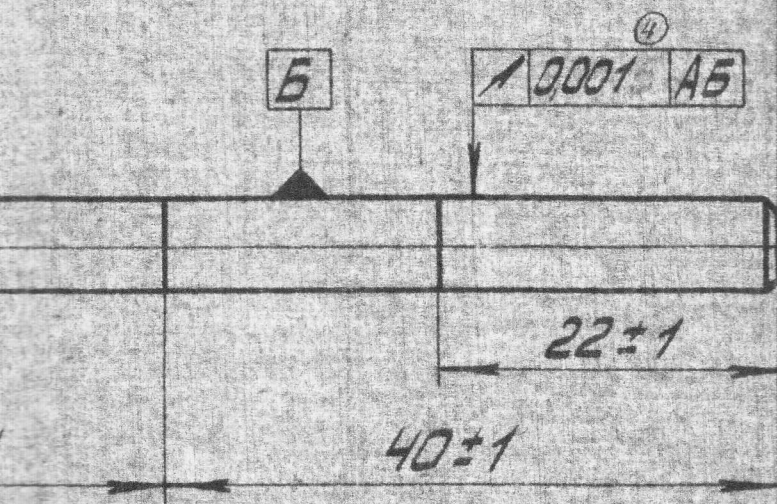

EC

1. Вал поз. 2 запрессовать во втулку ротора поз. 1.

2. Кольцо ротора поз. 3 установить на грунтовке ЗП-076 ТУБ-10-755-74 84. ⑤

3. Балансировать динамически. Дисбаланс устранять в плоскостях I-I, II-II путем сверления отверстий Ф4А7 на глубину не более 3 мм. Остаточный дисбаланс в плоскостях I-I, II-II по 0,2 гсм.

④ 4. Покрытие поверхности мест ^{и поверхности Г} балансировки ~~ЗМ. ЗП-274~~ ГОСТ 24709-81 ~~ТУБ-10-599-78~~ черный ~~ТУБ-10-599-78~~

5. Допускается наличие грунта на поверхности Е.

⑥ ⑦ 6. Покрытие поверхности ~~Д грунтовка ЗП-007~~ ТУБ-10-1155-78 ~~Гр. ВП-02 и Гр. АК-070 по ПН8А0.050.001-1030~~

④ 7. Шероховатость поверхности в местах зачистки заусенцев балансировочных отверстий - R280

④ 8. Допускается при балансировании ротора использовать базы В и Б.

15 - 76.21.02.1799 ~~Лист~~ 02.11.88

14 - 76.21.02.1056 ~~Лист~~ 23.05.86

13 - 76.21.02.271 ~~Лист~~ 11.05.86

12	-	76.21.02.531	Лист	31.05.85
11		76.21.02.244	Лист	15.03.84
10		76.11.980	Лист	14.12.82
9		76.21.02.50	Лист	9.11.82
8		76.11.1148	Лист	02.06.82
7		76.11.906	Лист	28.05.81
6		76.11.685	Лист	18.12.80
5		76.11.479	Лист	09.04.80
4		76.11.581	Лист	23.04.80
3	Зам.	76.11.216	Лист	2.01.79
Изм. Лист	Н.В.Акули	Подп.	Д.О.Т.	
Разраб.	Мусихин	Лист	04.01.78	
Пров.	Соловьев	Лист	23.01.78	
Т.контр.	Фрофанов	Лист	15.01.79	
Н.контр.	Хитрун	Лист	14.02.79	
Утв.	Трусов	Лист	23.01.79	

16 - Лист 31.02.3023 ~~Лист~~ 01.07.93

510.164 СБ

Ротор

Сборочный чертеж

Лист	Масса	Масштаб
А	0,735	2:1
Лист	Листов	

Фирма 13