


Изм.№ подл.	Подп.и дата	Взамен инв.№	Инь.№ дубл.	Подп. и дата	Справ.№	Перв.примен

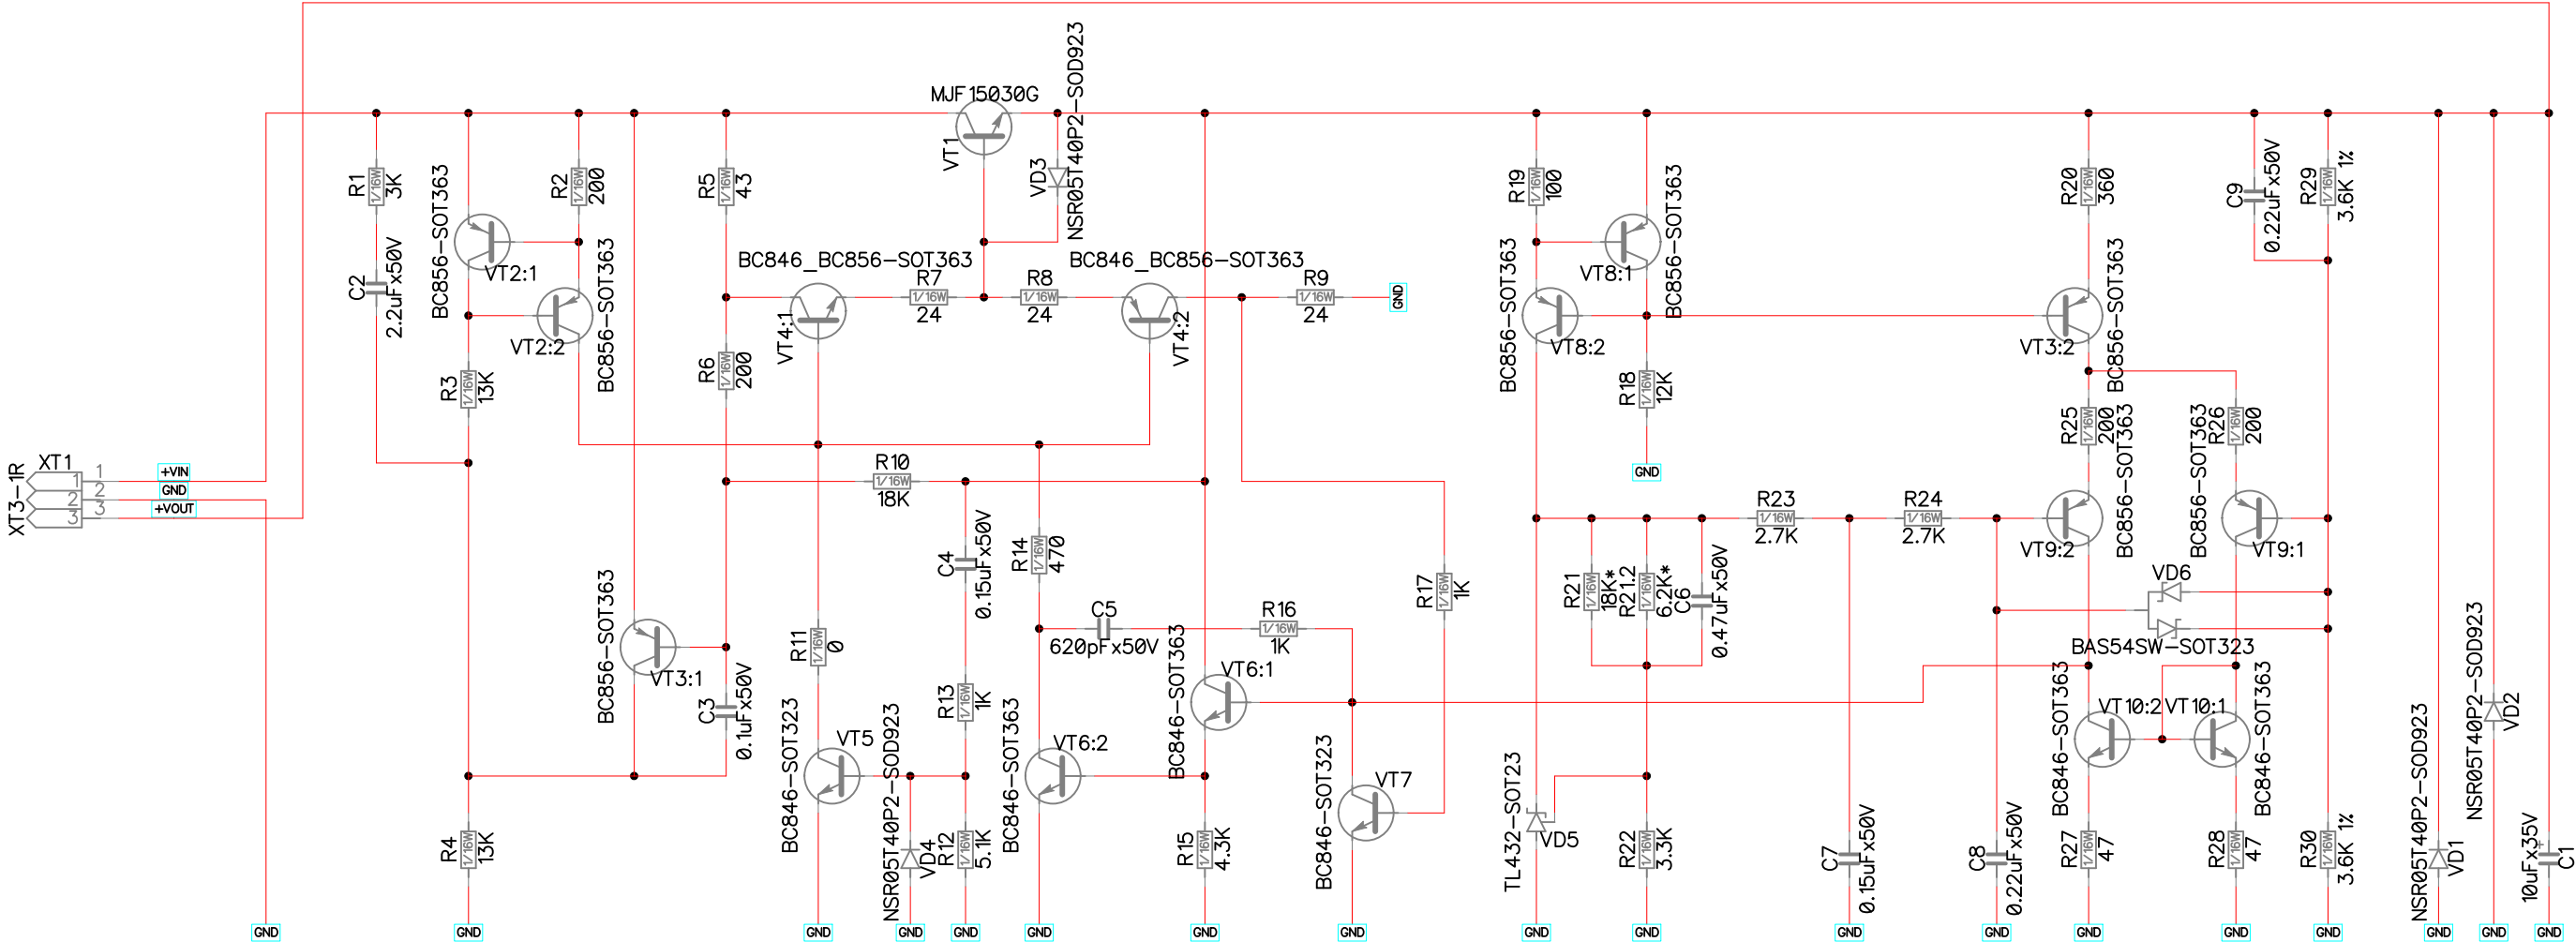

R21, R21.2 подбирают для заданного выходного напряжения (на схеме +12 Вольт), напаяны друг на друга сверху
 VD1– VD4 code A6
 VD5 code E436
 VD6 code 44HN
 VT2.1, VT2.2 code 3B p–n–p
 VT3.1, VT3.2 code ZD p–n–p
 VT4.1, VT4.2 code 46a n–p–n, p–n–p
 VT5, VT7 code 1FGD n–p–n
 VT6.1, VT6.2 code ZC n–p–n
 VT8.1, VT8.2 code ZD p–n–p
 VT9.1, VT9.2 code ZD p–n–p
 VT10.1, VT10.2 code 3A n–p–n
 C2 – C9 TKE NP0

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Sparkos power regulator SS78xx